記号	年月日	訂　正　事　項	訂正者	検印
1				
2				
3				

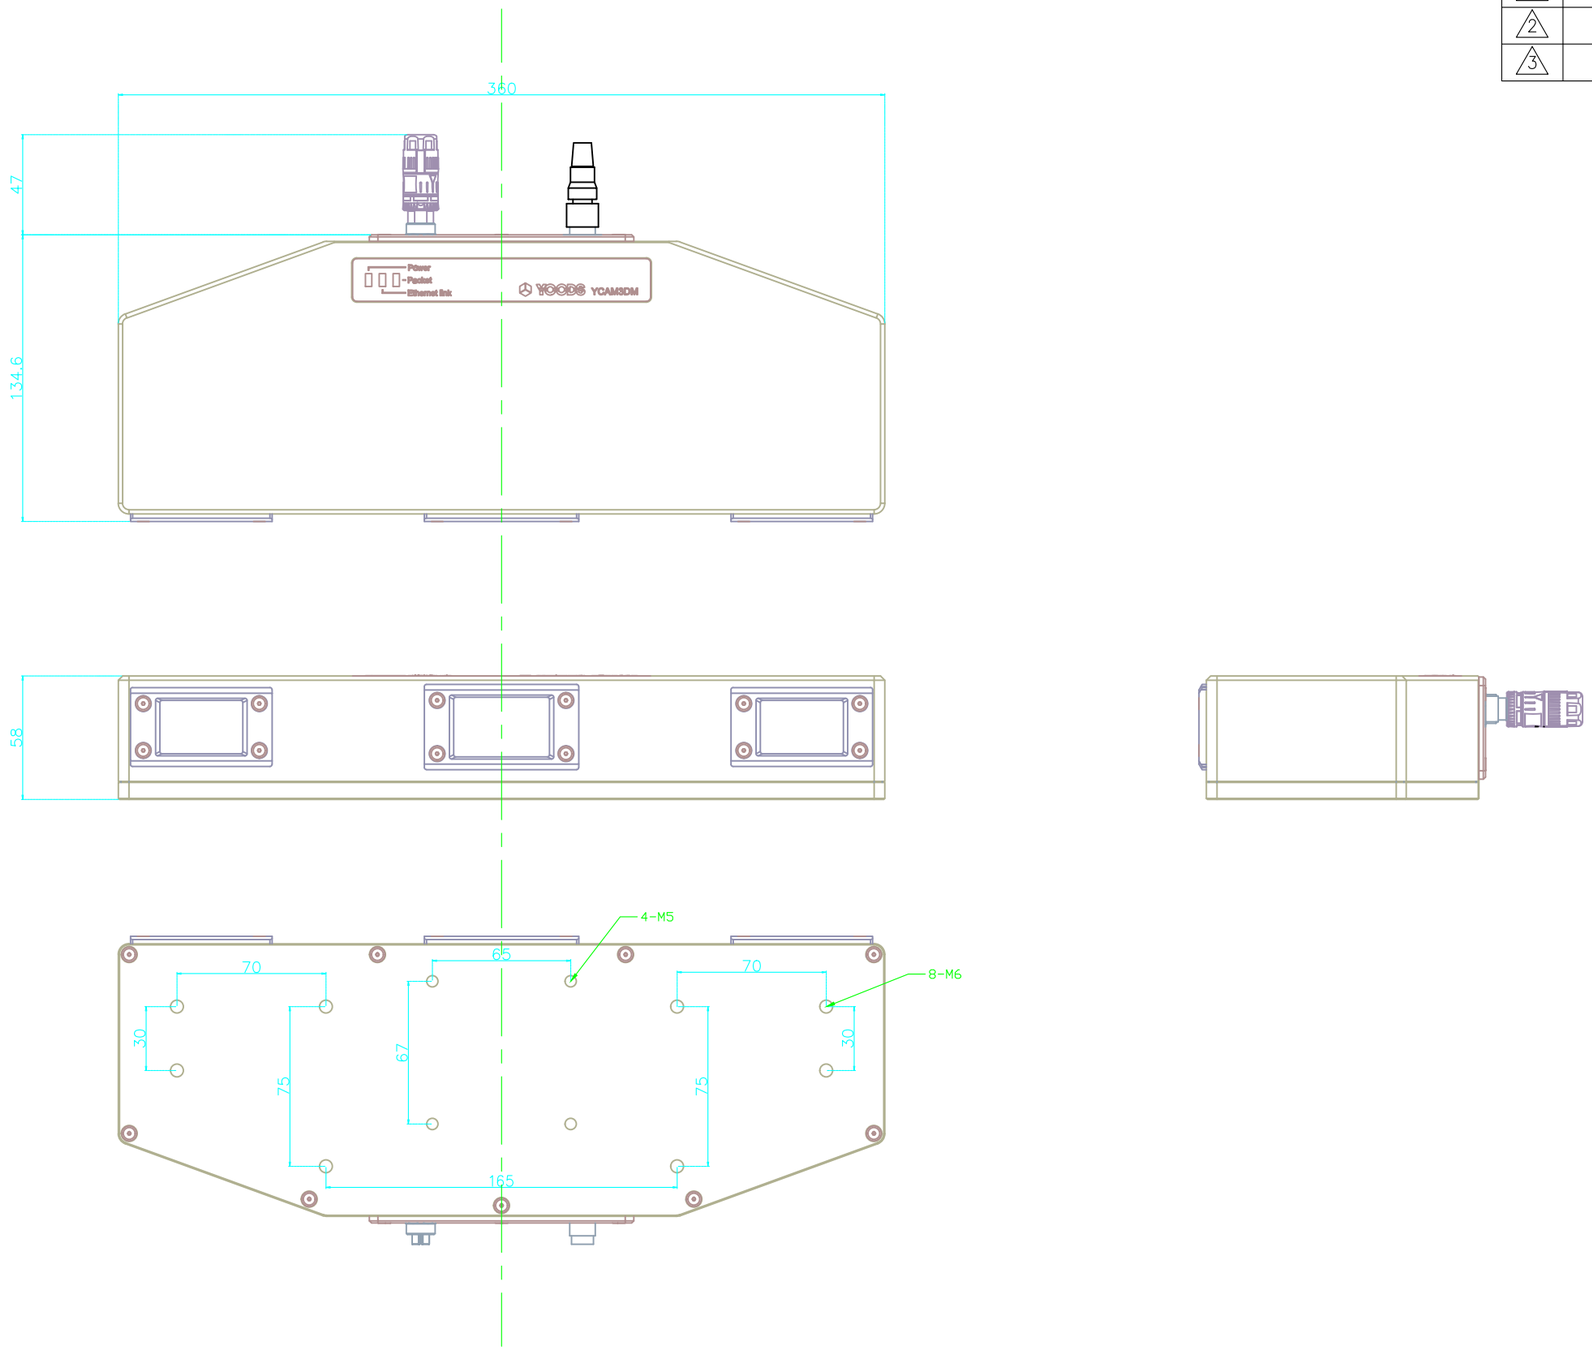

一般公差				
基準寸法区分	f（精級）	m（中級）	c（粗級）	v（極粗級）
0.5を超え3以下	±0.05	±0.1	±0.2	±0.5
3を超え6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±1
6を超え30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6

mm

一般角度公差			
対象とする角度の短い方の（単位mm）区分	f（精級）	m（中級）	c（粗級）	v（極粗級）
10以下	±1°	±30'	±1°30'	±3°
10を超え50以下	±30'	±1°	±2°
50を超え120以下	±20'	±30'	±1°
120を超え400以下	±10'	±15'	±30'
400を超える	±5'	±10'	±20'

承認	設計	製図	検図	出　図	製品名	YCAM3DM	改定番号
		藤井			図名	製品外形図(コネクタ込み)	
株式会社 YOODS					図番	101−1003816−005	3
					2023 年 3 月 7 日		